Für diese Zeichnung gelten die Bestimmungen über den Schutz für Urheberrecht

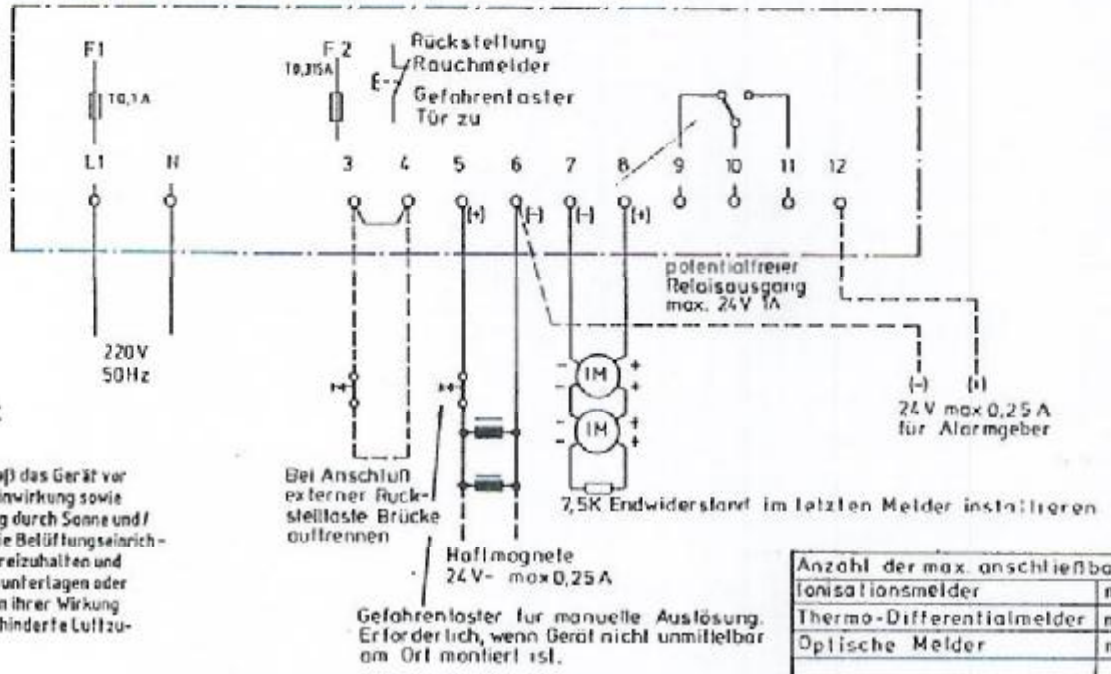

ACHTUNG:
Max. Umgebungstemperatur 30°C

Der Standort ist so zu wählen, daß das Gerät vor Erschütterungen, Nässe, Staubeinwirkung sowie einer direkten Wärmeabstrahlung durch Sonne und/oder Heizkörper geschützt ist. Die Belüftungseinrichtung des Geärtes ist unbedingt freizuhalten und darf nichtdurch abgelegte Arbeitsunterlagen oder durch das Anstellen von Möbeln in ihrer Wirkung beeinträchtigt werden. Eine ungehinderte Luftzufuhr muß gewährleistet sein.

Anzahl der max. anschließbaren Melder	
Ionisationsmelder	max. 10
Thermo-Differentialmelder	max. 10
Optische Melder	max. 5

Auf richtigen Anschluß achten!
Bei falschem Anschluß keine Garantieleistung.

Ausgabe	Änderung	Tag	Name
a	145/90	6.7.	[illegible]

Freimaßtoleranzen		
1989	Tag	Name
Bearb.	16.05.	[illegible]
Gepr.		
Norm		

FRITZ FUSS GMBH
ALBSTADT 1

250mA 24V-

Anschlußplan:
Rauchschutzschalter 92000

Maßstab 90

92000. 21-94-00

2